




Председатель СК России поручил доложить о результатах расследования уголовного дела в Нижегородской области о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности

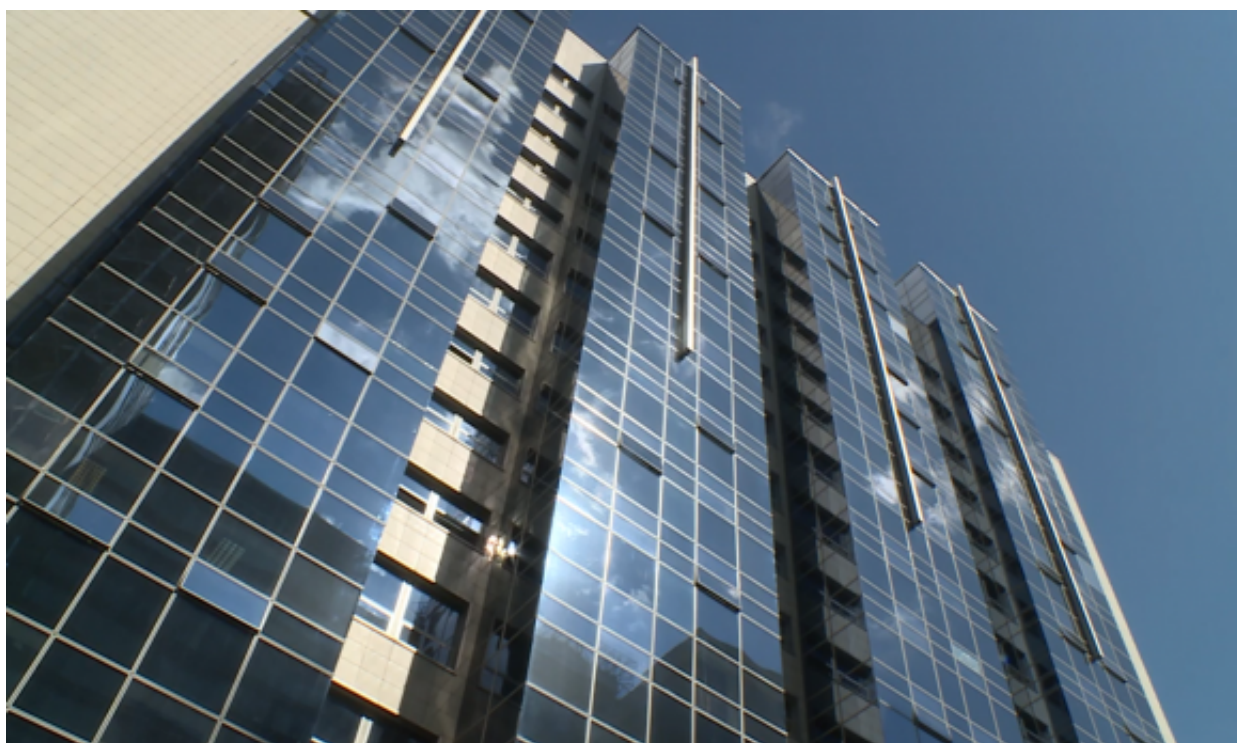

Следственными органами СУ СК России по Нижегородской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителя ООО «Городская газовая служба» по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ход расследования уголовного дела находился на контроле в центральном аппарате ведомства.

Следствием было установлено, что в октябре 2019 года подсудимый организовал выполнение работ по диагностике и замене газового оборудования в одном из домов в Нижнем Новгороде. Именно нарушение правил безопасности при монтаже газового шланга и привело к разрушению газового оборудования с последующим воспламенением газозооушной смеси. В результате мужчине, проживавшему в указанном доме, был причинен средней тяжести вред здоровью. Кроме того, были повреждены несущие конструкции дома, и само сооружение



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

признано аварийным и подлежащим сносу. Судом действия фигуранта были переквалифицированы на ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), и подсудимому назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, от наказания он освобожден в связи с истечением сроков давности.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Нижегородской области Ахметшину А.С. доложить о причинах столь мягкого решения суда и представить информацию о собранных по делу доказательствах, которые легли в его основу.

01 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1762975>